


Trào lưu công suất lưới điện 500kV-220kV khu vực Đông Nam bộ năm 2021

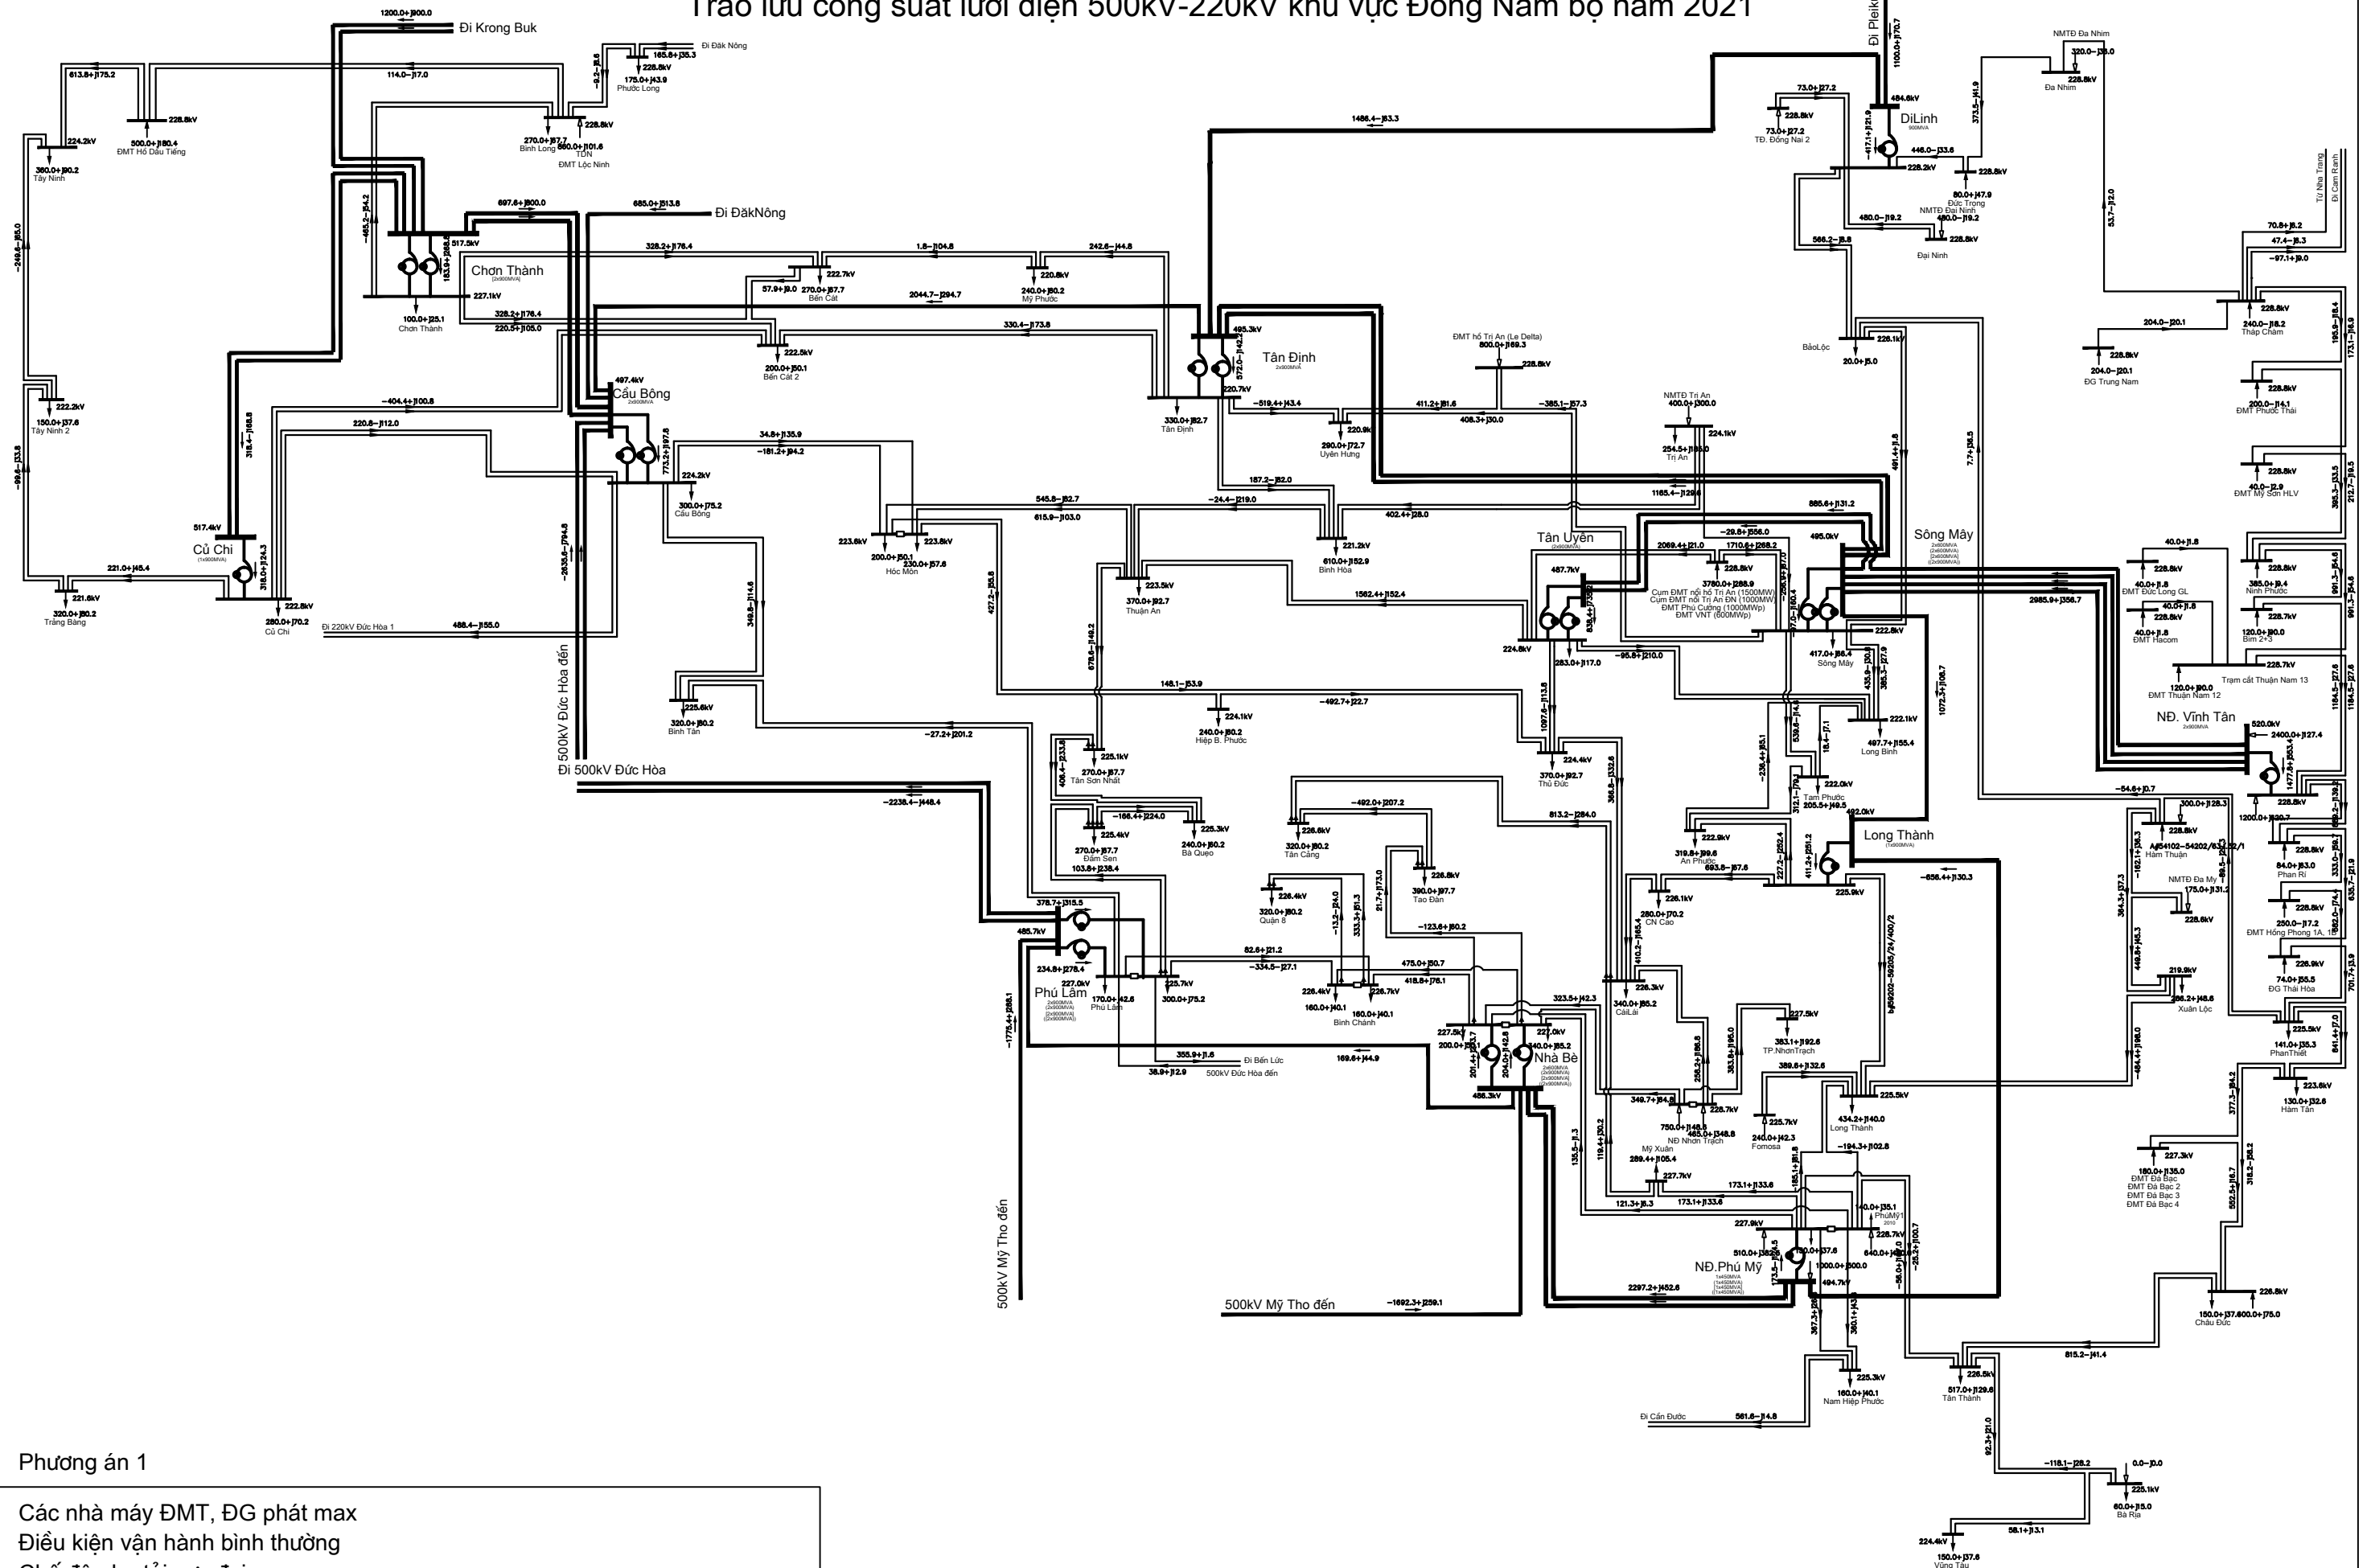

Phương án 1

Các nhà máy ĐMT, ĐG phát max
 Điều kiện vận hành bình thường
 Chế độ phụ tải cực đại
 Tổn thất **725.60MW**

Trào lưu công suất lưới điện 500kV-220kV khu vực Đông Nam bộ năm 2021

Phương án 2

Các nhà máy ĐMT, ĐG phát max

Điều kiện vận hành bình thường


Chế độ phụ tải cực đại

Tổn thất **674.40MW**

Các nhà máy ĐMT, ĐG phát max	
Điều kiện vận hành bình thường	
Chế độ phụ tải cực đại	
Tổn thất	674.40MW

674.40MW

Trào lưu công suất lưới điện truyền tải 500-220kV khu vực Đông Nam bộ năm 2025

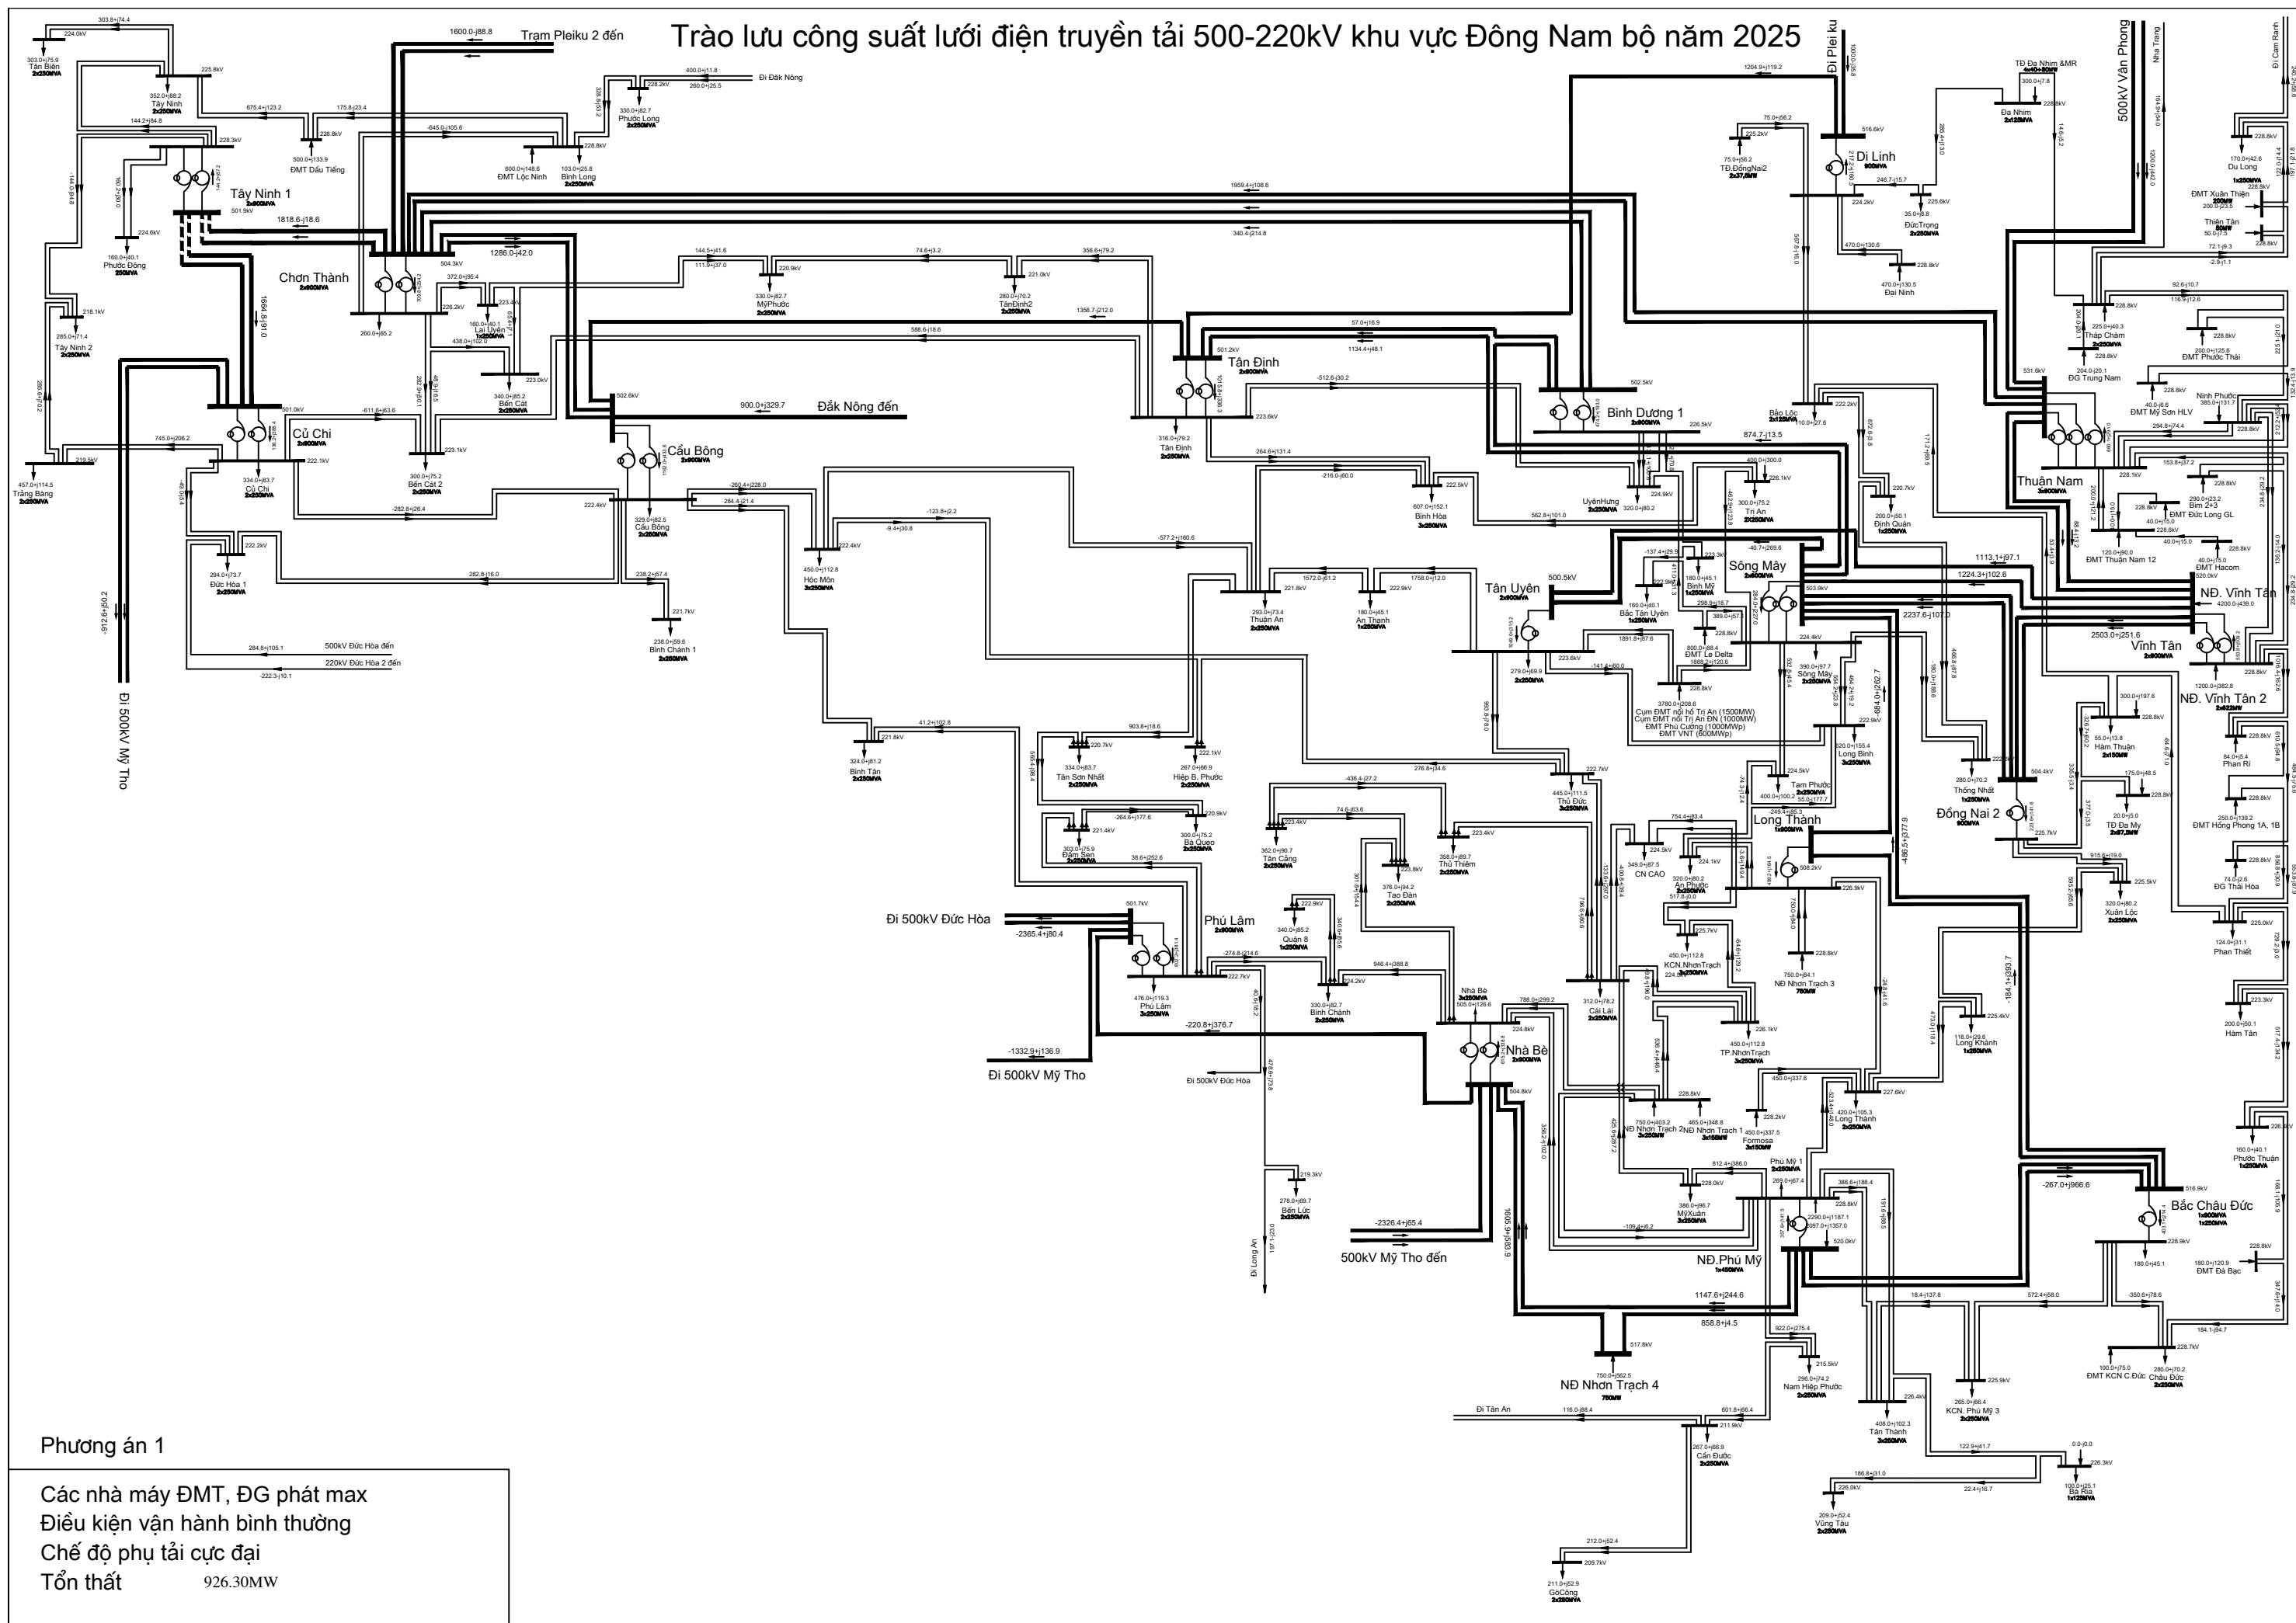

Phương án 1

Các nhà máy ĐMT, ĐG phát max
Điều kiện vận hành bình thường
Chế độ phụ tải cực đại
Tổn thất 926.30MW

Trào lưu công suất lưới điện truyền tải 500-220kV khu vực Đông Nam bộ năm 2025

Phương án 2

Các nhà máy ĐMT, ĐG phát max	
Điều kiện vận hành bình thường	
Chế độ phụ tải cực đại	
Tổng thất	890.60MW

Các nhà máy ĐMT, ĐG phát max
Điều kiện vận hành bình thường
Chế độ phụ tải cực đại
Tổn thất 890.60MW

Các nhà máy ĐMT, ĐG phát max
Điều kiện vận hành bình thường
Chế độ phụ tải cực đại
Tổn thất 890.60MW