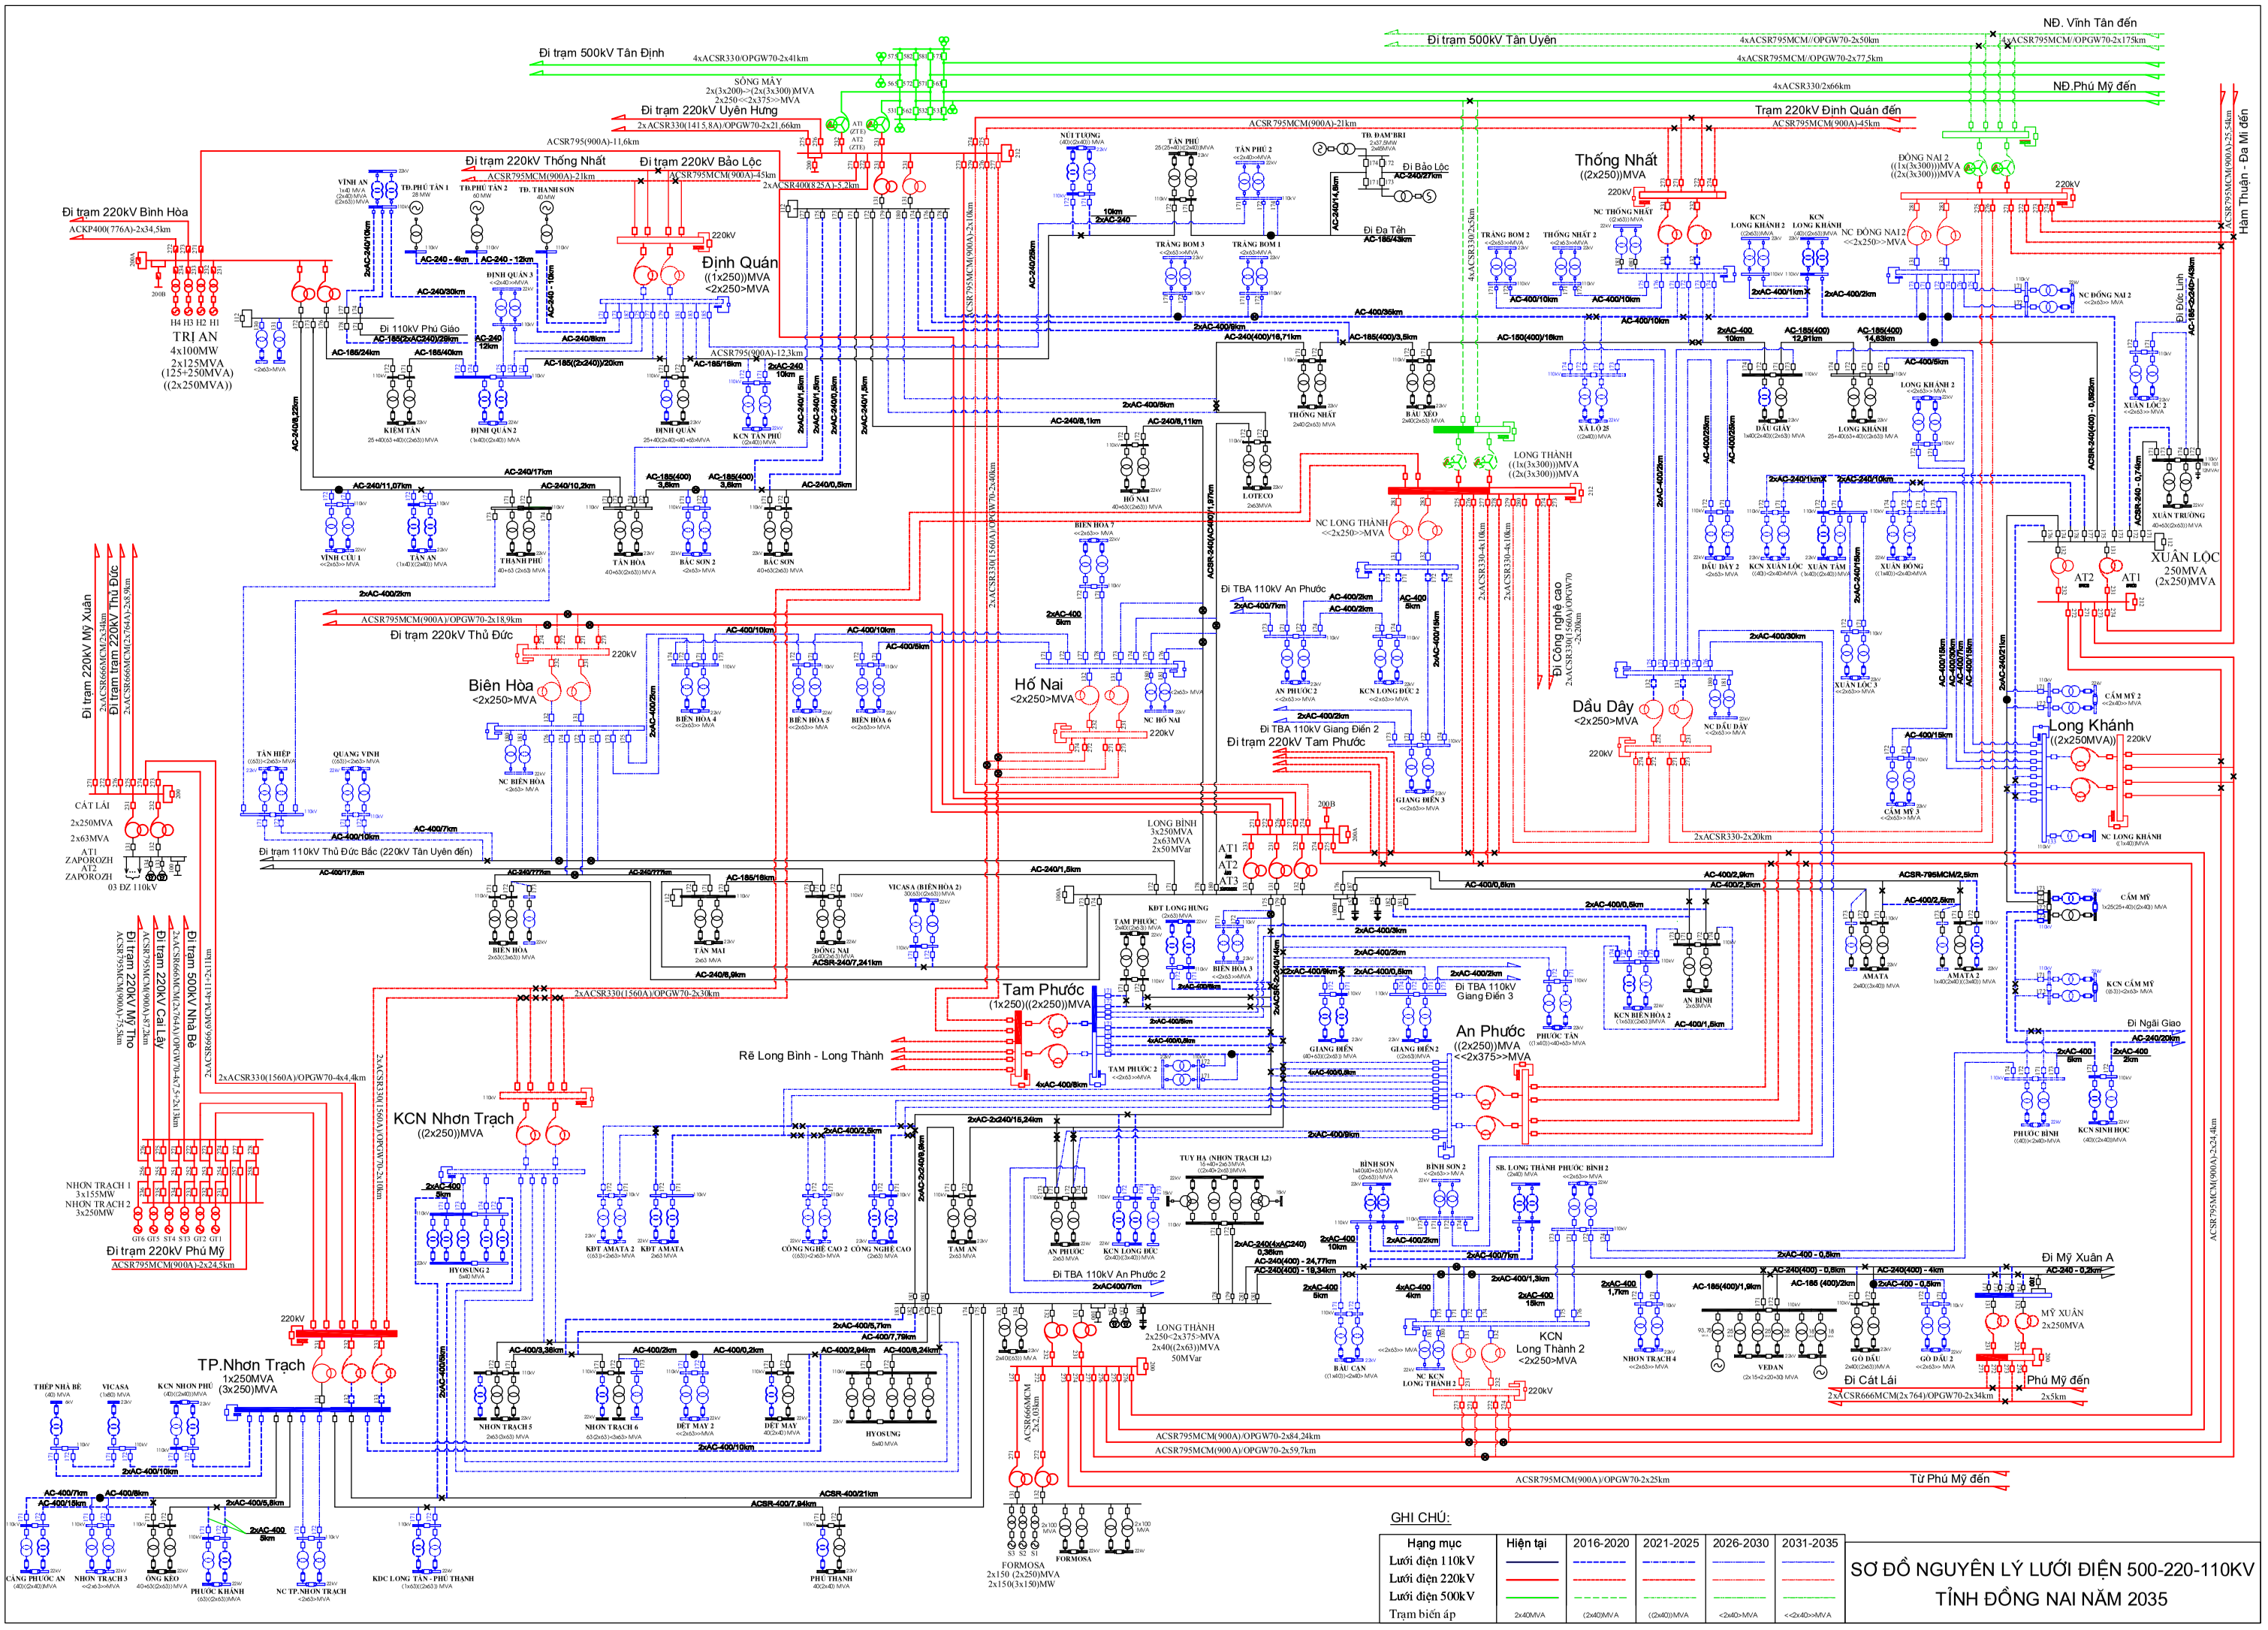
Đi trạm 500kV Tân Định
Đi trạm 500kV Tân Uyên
NĐ. Vĩnh Tân đến
NĐ.Phú Mỹ đến
Hàm Thuận - Đa Mi đến
Đi trạm 220kV Uyên Hưng
Đi trạm 220kV Bảo Lộc
Đi trạm 220kV Thống Nhất
Trạm 220kV Định Quán đến
Đi trạm 220kV Bình Hòa
Đi trạm 220kV Thủ Đức
Đi trạm 220kV Mỹ Xuân
Đi trạm 220kV Cái Lậy
Đi trạm 220kV Mỹ Tho
Đi trạm 220kV Nhà Bè
Đi trạm 220kV Phú Mỹ
Đi trạm 110kV Thủ Đức Bắc (220kV Tân Uyên đến)
Đi Đức Linh
Đi Ngãi Giao
Đi Mỹ Xuân A
Đi Cát Lái
Phú Mỹ đến
Từ Phú Mỹ đến
Rẽ Long Bình - Long Thành
Đi TBA 110kV Giang Điền 2
Đi TBA 110kV An Phước
Đi TBA 110kV Giang Điền 3
Đi TBA 110kV An Phước 2
Đi Công nghệ cao
Thống Nhất
((2x250))MVA
Định Quán
((1x250))MVA
<2x250>MVA
TRỊ AN
4x100MW
2x125MVA
(125+250MVA)
((2x250MVA))
Hố Nai
<2x250>MVA
Biên Hòa
<2x250>MVA
Dầu Dây
<2x250>MVA
Long Khánh
((2x250MVA))
XUÂN LỘC
250MVA
(2x250)MVA
Tam Phước
(1x250)((2x250))MVA
An Phước
((2x250))MVA
<<2x375>>MVA
KCN Nhơn Trạch
((2x250))MVA
TP.Nhơn Trạch
1x250MVA
(3x250)MVA
KCN
Long Thành 2
<2x250>MVA
LONG BÌNH
3x250MVA
2x63MVA
2x50MVar
LONG THÀNH
2x250<2x375>MVA
2x40(2x63)MVA
50MVar
FORMOSA
2x150 (2x250)MVA
2x150(3x150)MW
CÔNG NGHỆ CAO 2
CÔNG NGHỆ CAO
KDC LONG TÂN - PHÚ THẠNH
NC TP.NHƠN TRẠCH
PHÚ THẠNH
NHƠN TRẠCH 1
3x155MW
NHƠN TRẠCH 2
3x250MW
GT6 GT5 ST4 ST3 GT2 GT1
CÁT LÁI
2x250MVA
2x63MVA
AT1
ZAPOROZH
AT2
ZAPOROZH
03 DZ 110kV
ACSR795MCM(900A)/OPGW70-2x18,9km
ACSR795MCM(900A)/OPGW70-2x34km
2xACSR666MCM(2x764)-2x8,9km
2xACSR666MCM(2x764)/OPGW70-4x7,5+2x13km
2xACSR330(1560A)/OPGW70-4x4,4km
2xACSR330(1560A)/OPGW70-2x30km
2xACSR330(1560A)/OPGW70-2x10km
2xACSR330(1560A)/OPGW70-2x40km
2xACSR330-4x10km
ACSR795MCM(900A)-2x24,5km
ACSR795MCM(900A)-25,5km
ACSR795MCM(900A)-2x24,4km
ACSR795MCM(900A)/OPGW70-2x84,24km
ACSR795MCM(900A)/OPGW70-2x59,7km
ACSR795MCM(900A)/OPGW70-2x25km
2xACSR330-2x20km
ACSR-400/21km
ACSR-400/7,94km
ACSR-240/7,241km
ACSR-240/4,6km
ACSR-240/0,74km
ACSR-240/0,74km
ACSR-240/400) - 0,952km
ACSR-240/1,97km
ACSR-240/1,5km
ACSR-240/2km
ACSR-240/1,5km
ACSR-240/1,5km
ACSR-240/1,5